


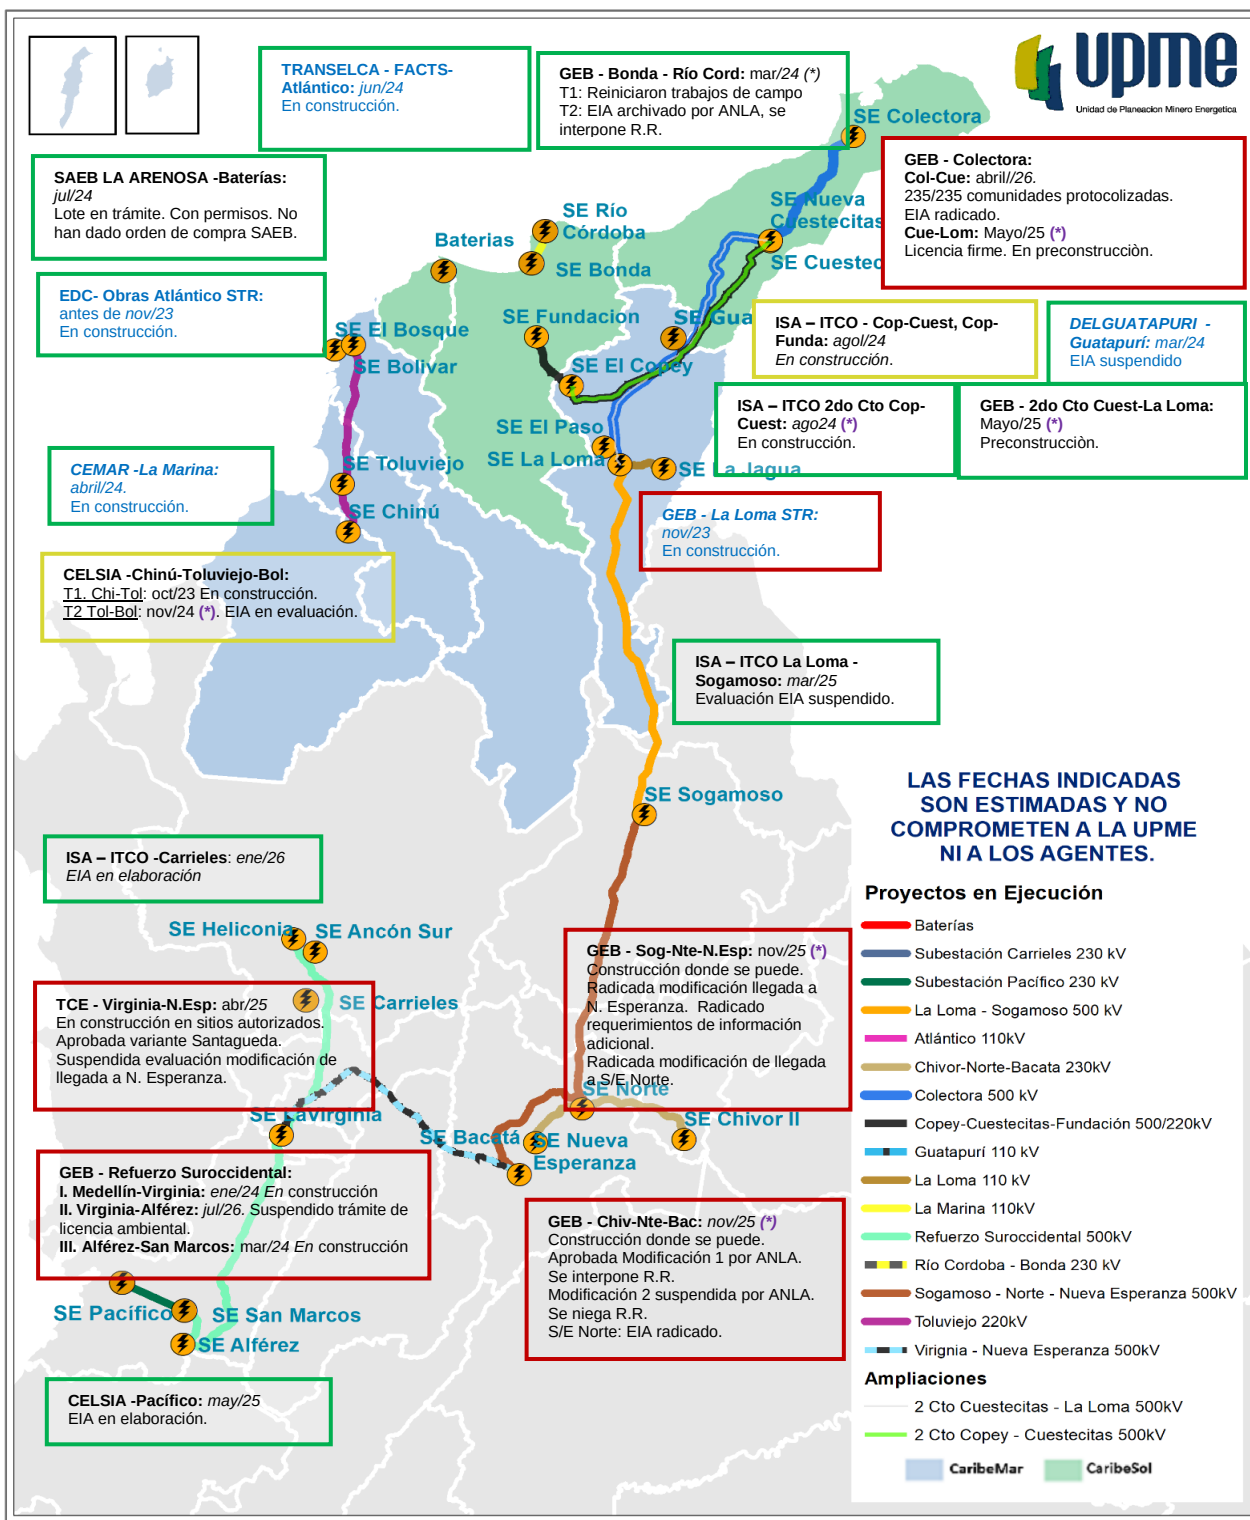

Área	OBRA	Sistema	FPO	Estado
Santander	Cuarto transformador Sogamoso 500/230 kV	STN	jun-24	Abierta
Antioquia-Santander	Segundo transformador Primavera 500/230 kV	STN	jun-24	Abierta
Huila	Huila 230 kV	STN	ago-26	Abierta
Boyacá-Casanare	San Antonio - Alcaraván 230 kV	STN	jul-27	Prepublicada
Casanare	Alcaraván STR 115 kV	STR	sep-27	Estructurada
Casanare-Arauca	Alcaraván - Banadía - La Paz 230 kV	STN	jun-28	Prepublicada
Arauca	La Paz 115 kV	STR	ago-28	Estructurada
Bolívar	Pasacaballos 230 kV	STN	ene-27	Prepublicada
Bolívar	Carreto 500 kV	STN	mar-27	Prepublicada
Santander	Cabrera 230 kV (Revisión por solicitud del OR)	STN	mar-27	Prepublicada
Antioquia	San Lorenzo 230 kV (EPM solicitó cambio de FPO)	STN	mar-27	Prepublicada
Caldas	Salamina 230 kV (Concepto del OR en revisión)	STN	may-27	Estructurada
Valle del Cauca	Estambul 230 kV	STN	ago-26	Estructurada
Putumayo	Línea Yarumo - Renacer (Mocoa) 115 kV	STR	En revisión	Estructurada
Tolima	Segundo circuito Mirolindo - Gualanday 115 kV (*)	STR	En revisión	Estructurada
Tolima	Segundo circuito Flandes - Lanceros 115 kV (*)	STR	En revisión	Estructurada
Cundinamarca	Bahía de transformación a 500 kV – Nueva Esperanza	STR	En revisión	Estructurada
Chocó	Compensación capacitiva	STR	En revisión	Estructurada

Una vez se den condiciones técnicas y normativas, se dará prioridad a los proyectos de las áreas Chocó, Centro Oriental y Caribe.