

Modelos de control del estabilizador sistema de potencia PSS correspondientes la Unidad 1 de la Central Carlos Lleras Restrepo

Parámetro	Ajuste anterior	Ajuste definitivo
XQ	1	1
Ws	377	377
T8	0,5	0,5
T9	0,1	0,1
N	1	1
M	5	5
Tw4	0	0
Tw3	5	4
Tw2	5	4
Tw1	5	4
TmedW	0,01	0,01
TmedV	0,01	0,01
TmedQ	0,01	0,01
TmedP	0,01	0,01
T7	5	4
T6	0	0
T3	0,13	0,148
T4	0,03	0,022
T11	0,03	0,022
T10	0,13	0,148
T1	0,15	0,148
T2	0,03	0,022
Ks3	1	1
Ks2	0,89	0,7143
Ks1	10	10
Hab_Wr	0	0
Vs_min	-0,05	-0,1
Vs_max	0,05	0,1

Tabla 1. Ajustes PSS unidad 1 aprobados por XM - Acuerdo 1825

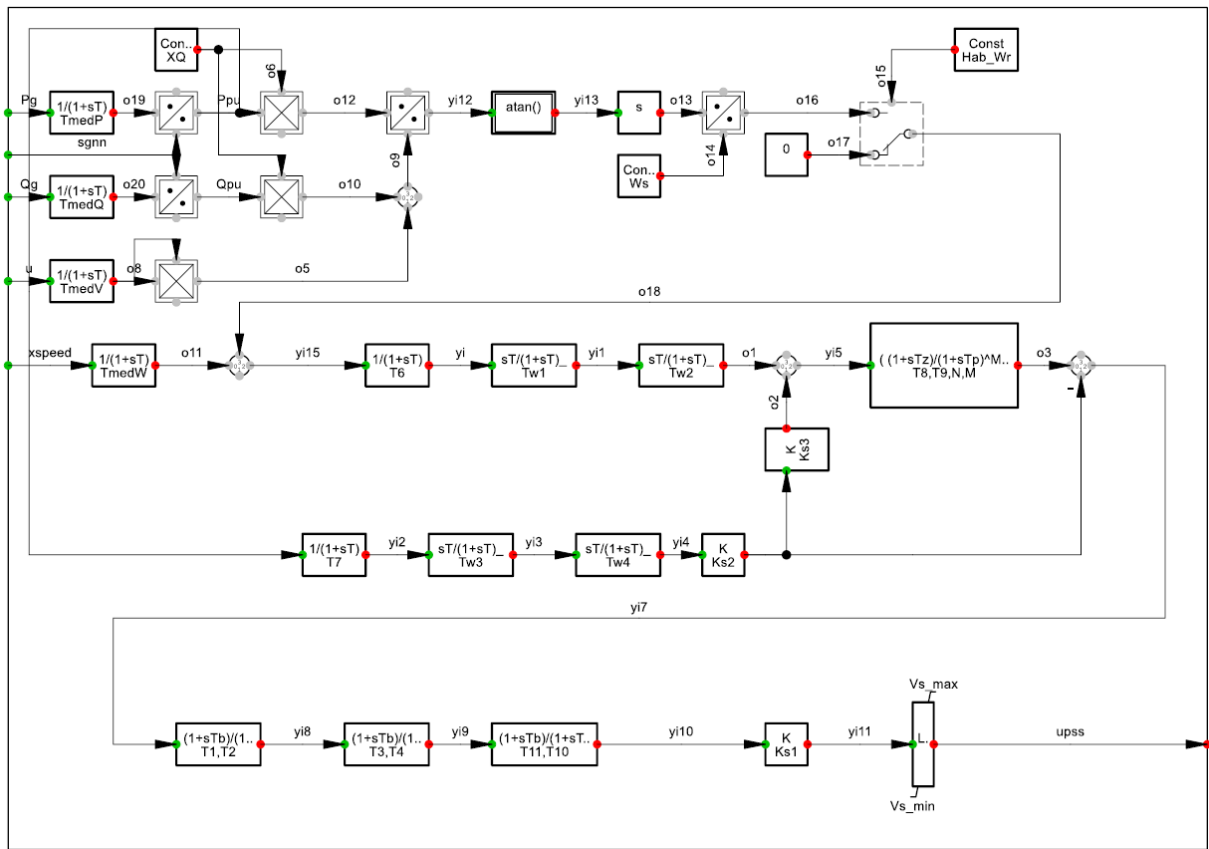


Ilustración 1. Modelo PSS aprobado U1.