


Sensibilidades

Hidrología 2015-2017


ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [GWh/DÍA]

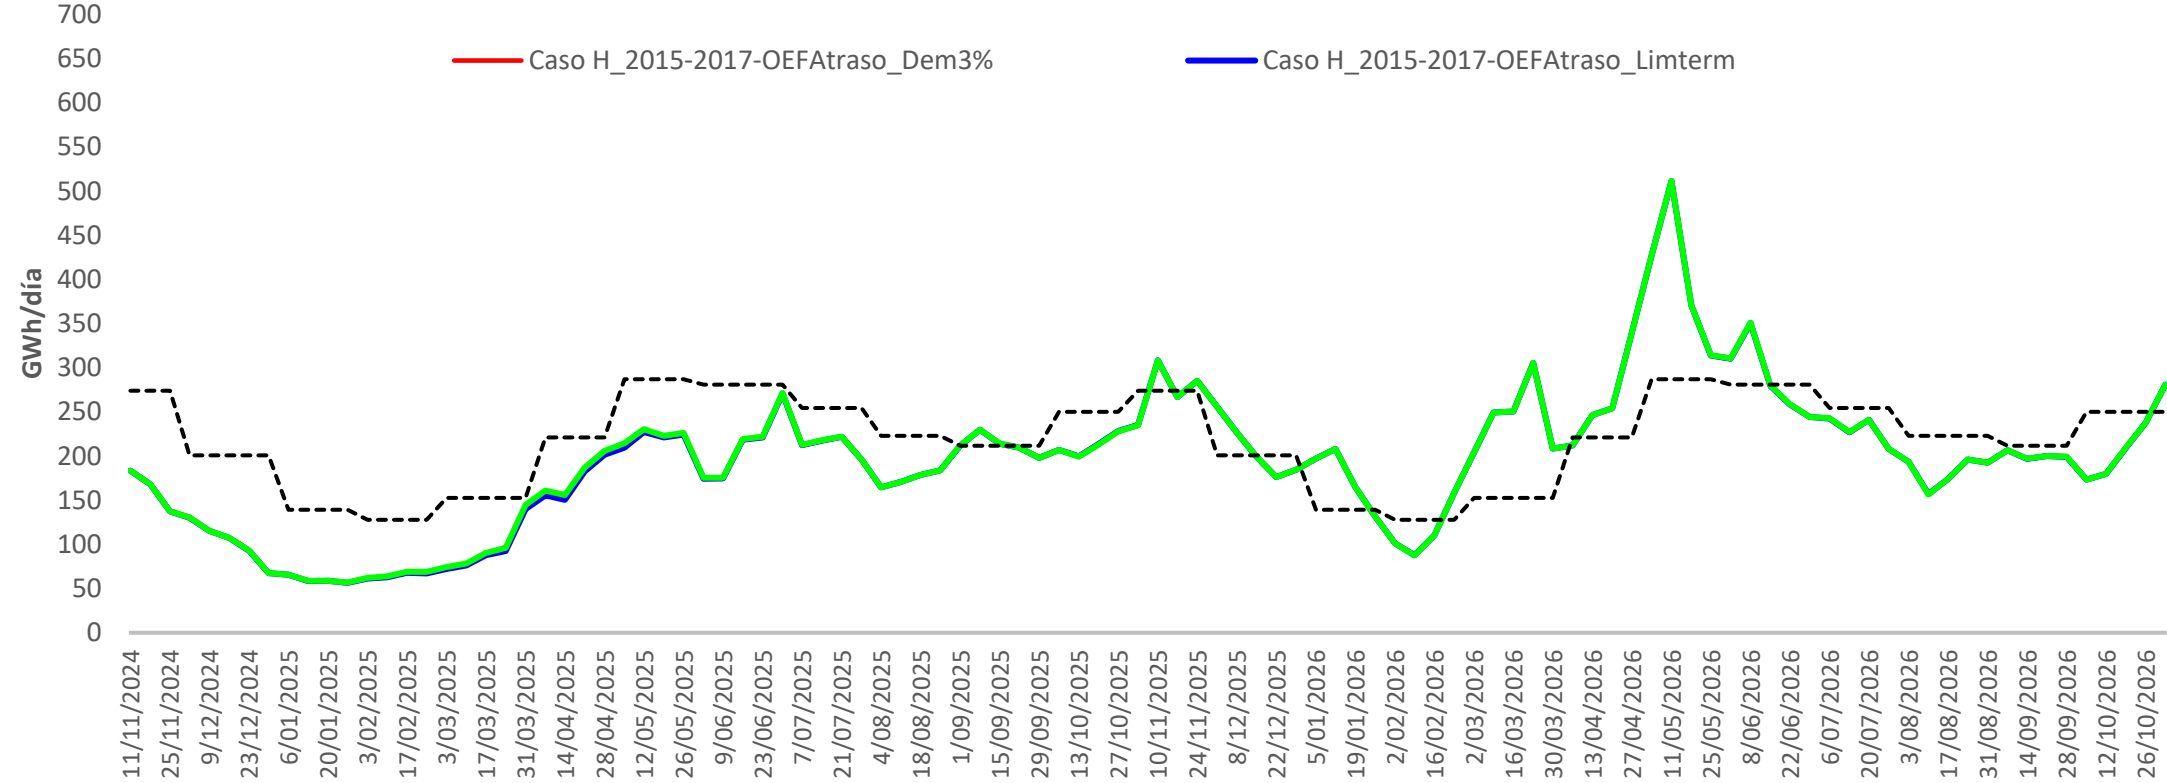

% respecto a la media histórica de hidrología		
Hidrología	Nov 24	Verano 24-25
H 2015-16	59.6%	55.7%

Se realiza sensibilidad a los proyectos de generación considerando solo aquellos que tiene Obligaciones de Energía Firme (OEF) y planteando un posible atraso de un año en su Fecha de Puesta en Operación (FPO) sobre la serie determinística 2015-2017 y limitando la generación térmica a 85GWh-día durante lo que resta del invierno 24 y el Verano 24-25.


Embalse Agregado SIN %

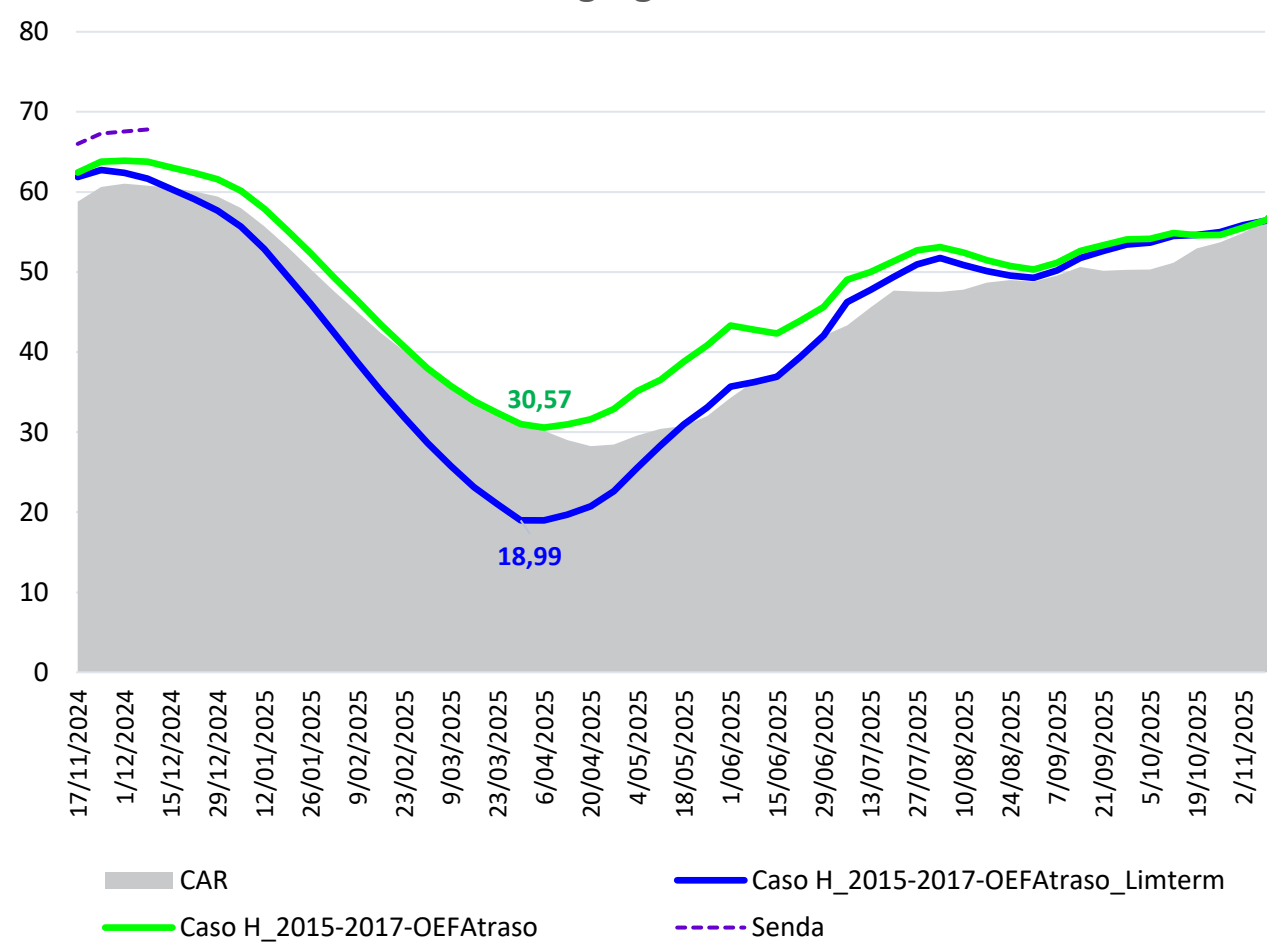

Embalse agregado del SIN %

Caso	Inicio Dic 2024	Fin Abril 2025
2015-2017	63.9%	32.9%
2015-2017 Limite térmico	62.4%	22.6%

Generación Térmica [GWh/día]

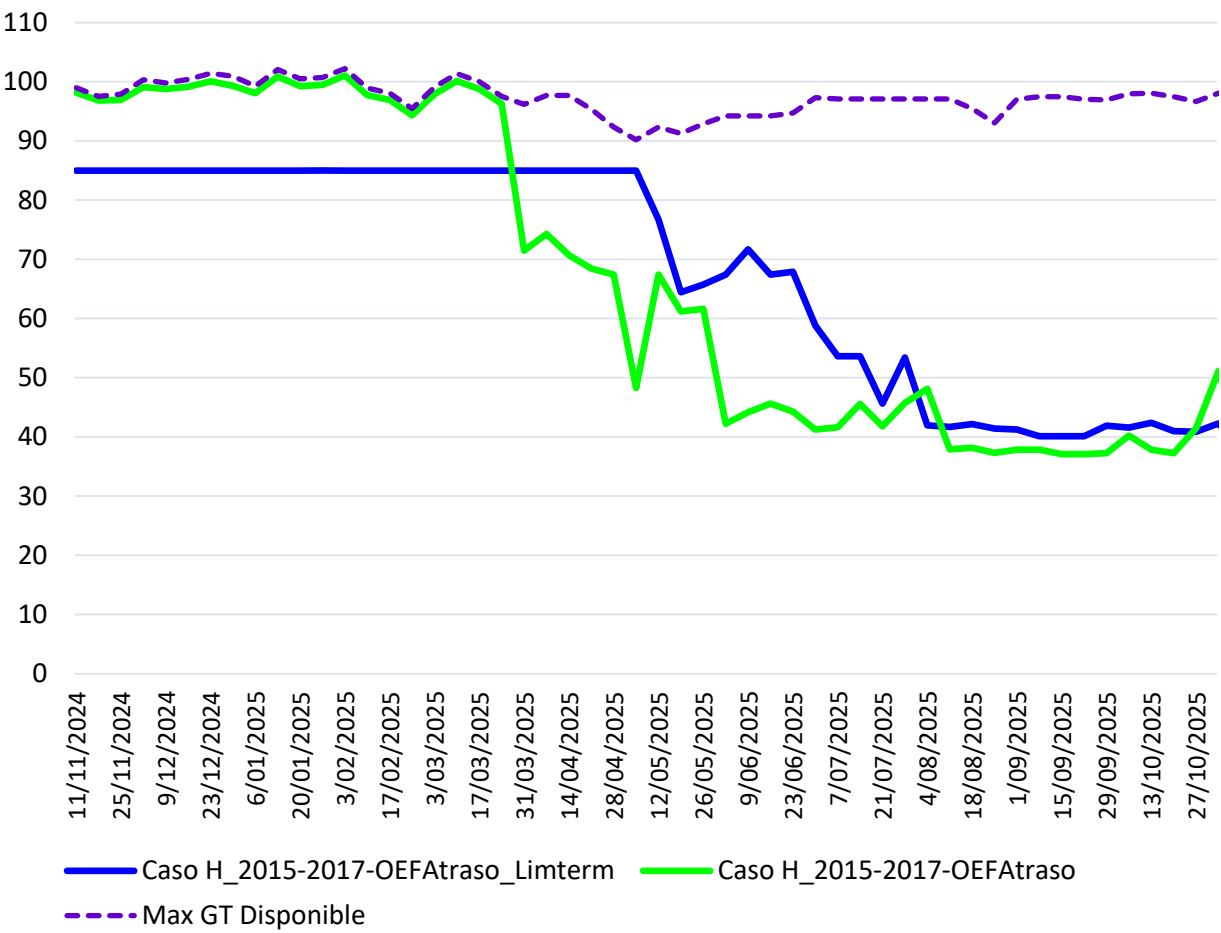

Generación térmica Promedio (GWh/día)

Caso	Nov	Dic	Ene
2015-2017	97.3	99.3	99.4
2015-2017 Limite térmico	85.0	85.0	85.0