

Seguimiento Situación Eléctrica - Área Oriental

Bogotá, Abril 04 de 2016

codensa

Grupo Enel

codensa

Grupo Enel


Análisis Eléctrico Área Oriental – Potencia Máxima

Periodo de análisis semanas 04/04/2016 a 18/07/2016



codensa

Grupo Enel

Metodología

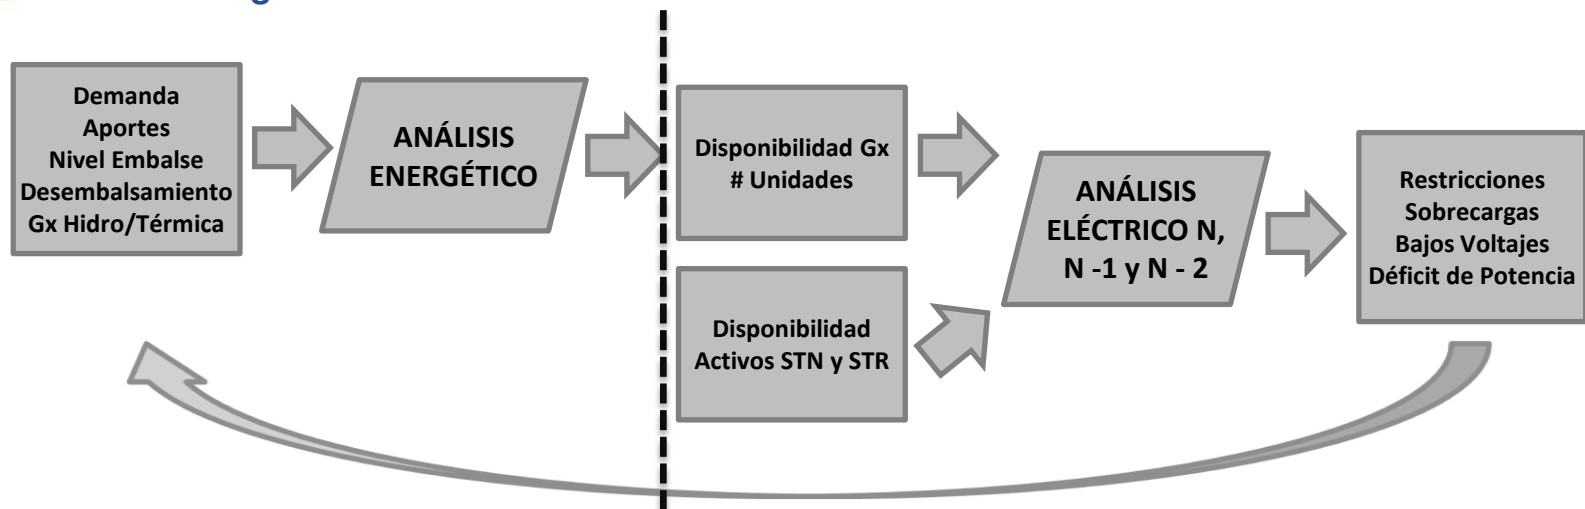

Supuestos

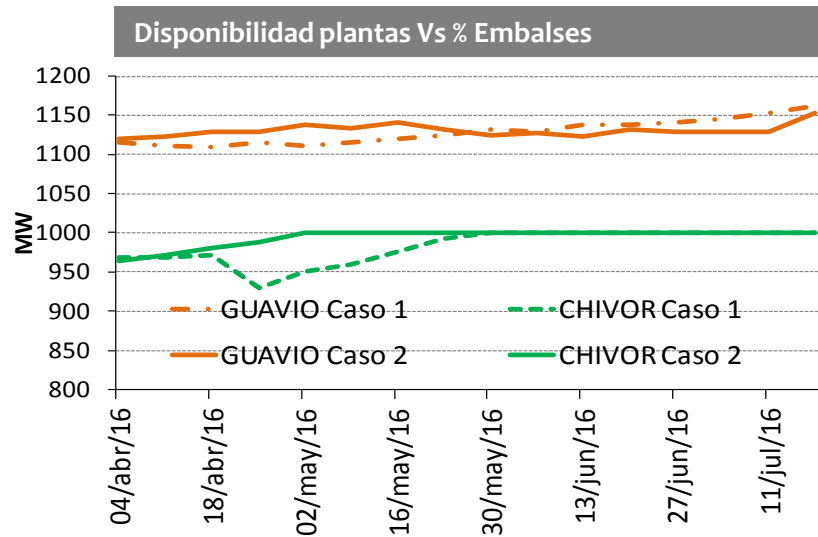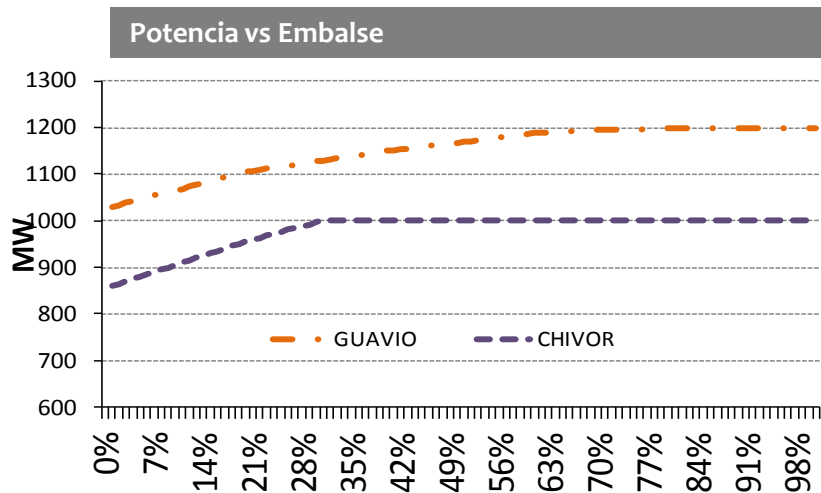

Análisis Eléctrico Área Oriental – Potencia Máxima


Periodo de análisis semanas 04/04/2016 a 18/07/2016

codensa


Grupo Enel

Supuestos

Unidades disponibles según SNC - Oriental

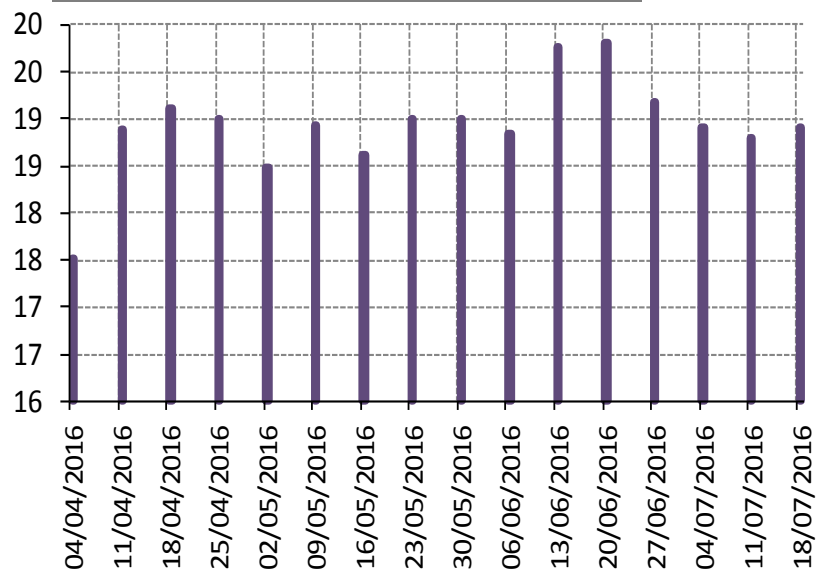

Potencia disponible área oriental

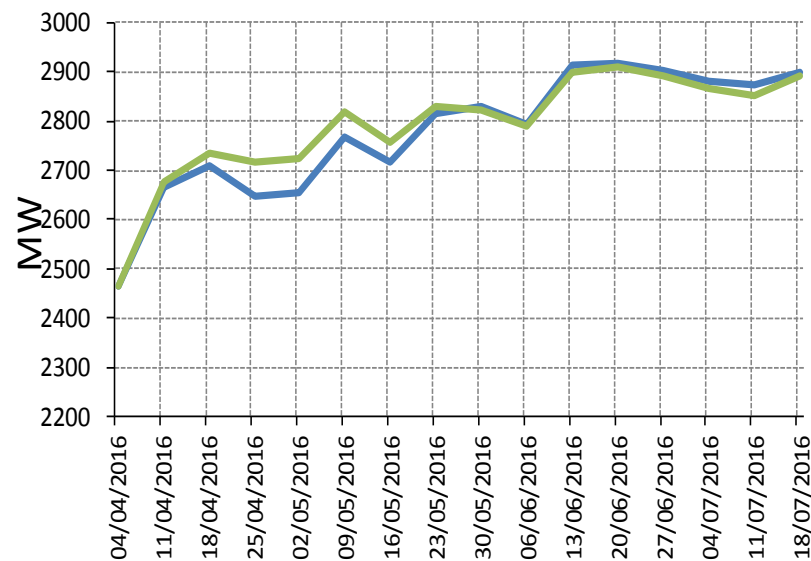

Esc. 1:





Esc. 2:

Análisis Eléctrico Área Oriental – Potencia Máxima

Periodo de análisis semanas 04/04/2016 a 18/07/2016

codensa

Grupo Enel

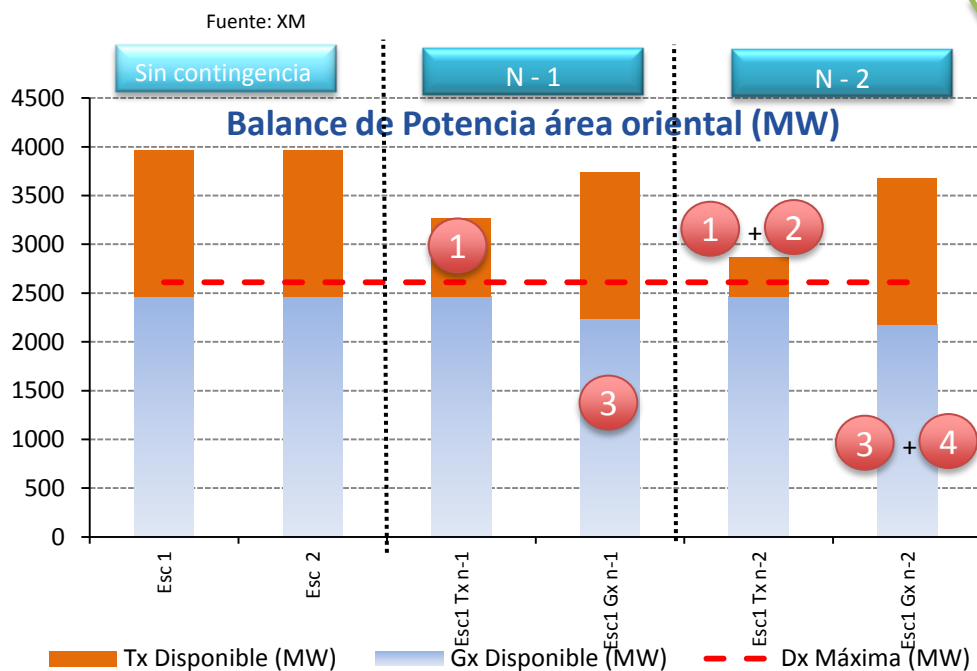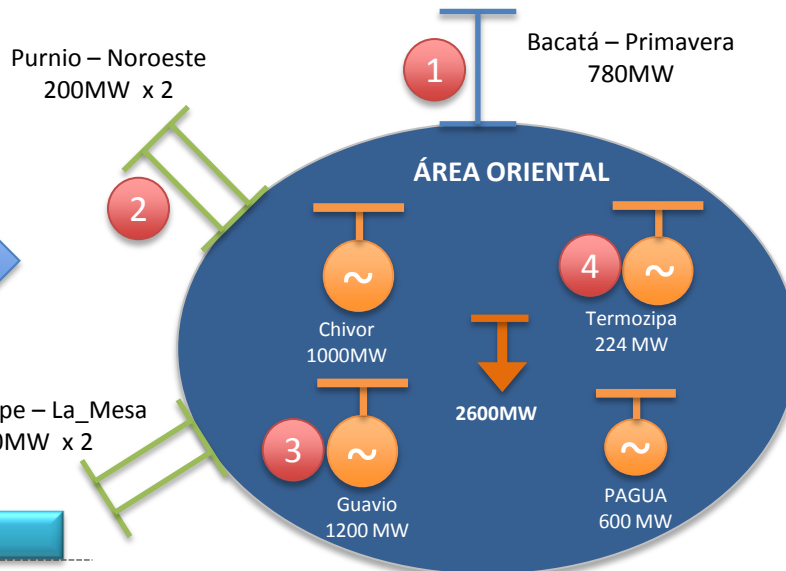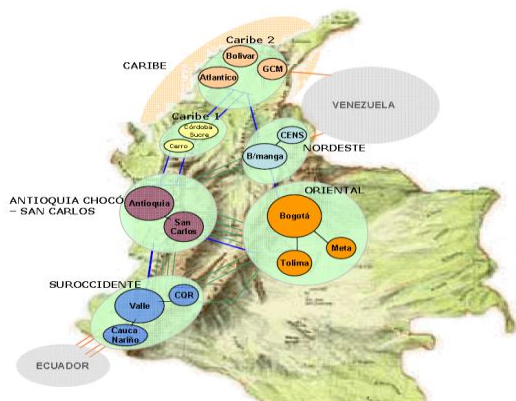

Déficit de Potencia No Unidades Equivalentes ok

Variables críticas de control:

- Disponibilidad de unidades.
- Disponibilidad de potencia
- Disponibilidad STN enlaces