


Novedades

- Mantenimiento de 500 MW de la central Chivor hasta el 18 de junio.
- La planta Flores 4 se encuentra indisponible por mantenimiento hasta el 16 de mayo.
- El 10, 11 y 18 de mayo se tendrá restricción en el suministro de gas por mantenimiento en el campo de producción de la Guajira.
- Entre el 05 al 09 de mayo, INTERCOLOMBIA realizará trabajos en una línea Intercosta, lo que ocasionará mayor generación térmica en la costa como seguridad.

Clima

Fuente: <http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/intraseasonal/heat_ton.shtml

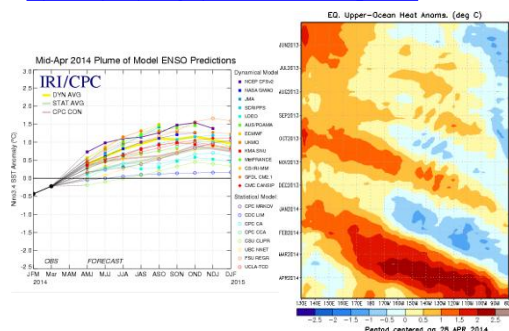

De acuerdo con el último análisis del Instituto IRI, del pasado 17 de abril de 2014, “durante el período de marzo hasta mediados de abril, las condiciones observadas del ENSO se movieron desde neutral-frío hasta neutral-calientes. Todos los modelos de predicción del ENSO muestran una tendencia hacia el calentamiento, con condiciones neutrales durante la primavera de 2014, y en transición hacia condiciones El Niño a mediados del verano del hemisferio norte”.

Aportes hídricos



Hoy: 62.59% (119.22 GWh/día)
 Abril 30: 78.90% (111.92 GWh/día)




Los aportes corresponden a acumulados a la fecha

Mayor información en <http://ido.xm.com.co/ido/SitePages/Default.aspx>

Reservas

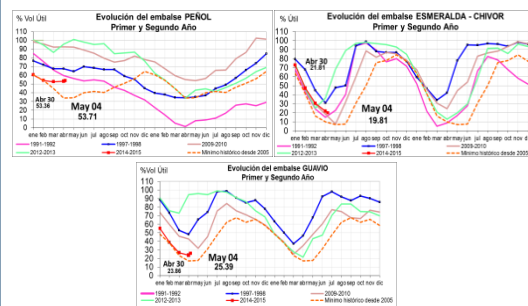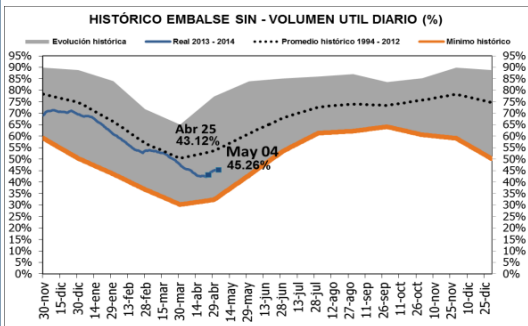


Generación

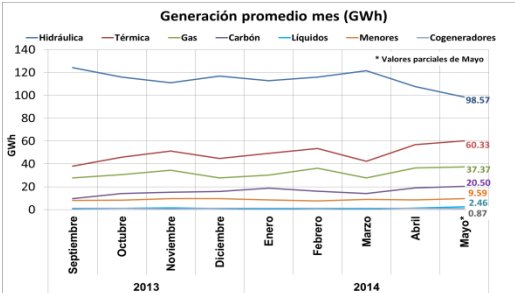

Generación promedio mes (GWh)											
	2013				2014				May*		
Hidráulica	124.29	115.95	111.02	116.82	112.71	116.01	121.47	107.61	98.57		
Térmica	38.02	45.86	51.27	44.70	49.35	53.41	42.41	56.96	60.33		
Gas	27.68	30.61	34.51	27.83	30.16	36.31	27.84	36.40	37.37		
Carbón	9.67	14.17	15.19	15.92	18.82	16.11	14.02	19.15	20.50		
Líquidos	0.68	1.08	1.57	0.95	0.36	0.99	0.55	1.41	2.46		
Menores	8.05	8.22	9.73	9.68	8.46	7.74	9.02	8.58	9.59		
Cogeneradores	1.10	1.09	0.77	1.04	1.07	1.15	1.15	1.09	0.87		
Total	171.46	171.12	172.79	172.24	171.60	178.31	174.04	174.23	169.36		


Información a mayo 03 de 2014

Demanda de energía

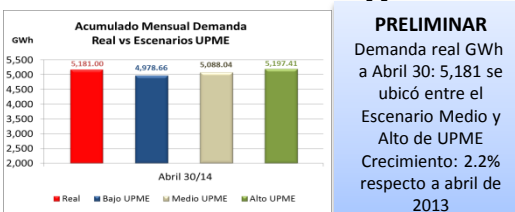

PRELIMINAR

Demanda real GWh a Abril 30: 5,181 se ubicó entre el Escenario Medio y Alto de UPME
 Crecimiento: 2.2% respecto a abril de 2013

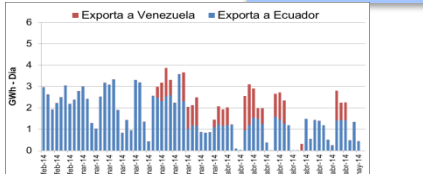

Boletín Energético #2

Panorama Energético – Mayo 5 de 2014



■ filial de isa

Supuestos

Precios: Precios UPME (Febrero de 2014) + Gas OCG a 95 % precio de escasez.

Exportaciones internacionales: Ecuador 2 GWh/día y Venezuela 0 GWh/día en todo el horizonte.

Desbalance hídrico: 14 GWh/día

Plantas menores: 5 GWh-día

